

Hemelwater-droogteplan
BOOM

07c - Ruimte voor water met ortho




OPDRACHTGEVER

Pidpa
Desguinlei 246
2018 Antwerpen 1
Tel.: 03/216.88.00



OPDRACHTHOUDER

IMDC
Van Immerseelstraat 66
2018 Antwerpen
Tel.: 03/270.92.95
info@imdc.be

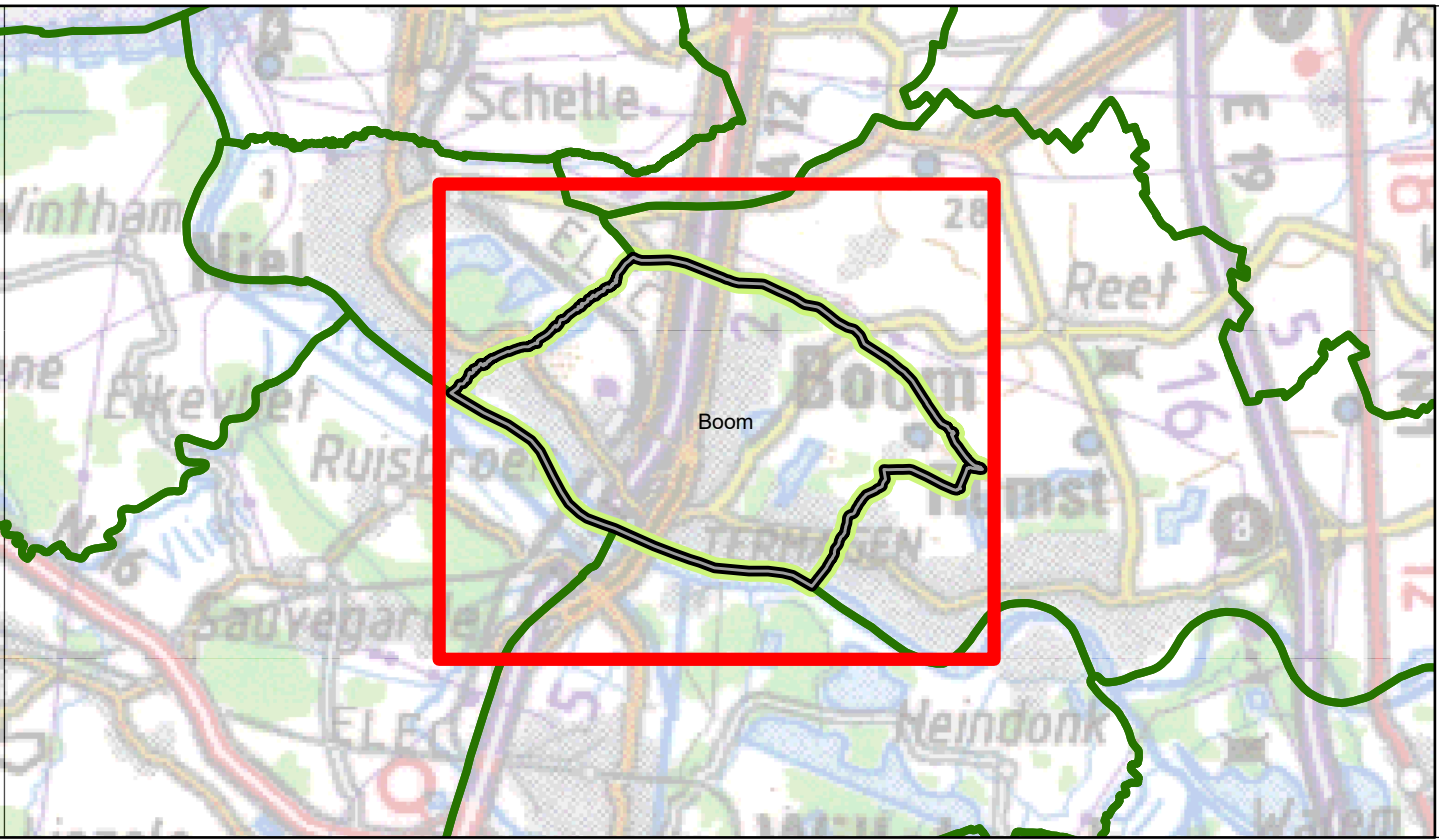

Legende

- Deelzone

Wegopdeling (bron: GRB-Wgo)

Wegbaan (bron: GRB-Wbn)

Terrain (bron: GRB-Trn)

ingericht groen en recreatie

Grachten (bron: PIDPA)

Waterlopen (bron: VHA)

gecategoriseerde waterloop

waterloop: bullen categorie

BT: Bekken (bron: PIDPA)

Open Bekken

Reservoir

GT: Visie op hemelwaterafvoer

Alvoer (Prioritair karakter)

Alvoer (of type te onderzoeken)

Infiltratie

GT: Visie _grachten
- GT: Potentie voor grachten en/of infiltrerbare berm
- Bufferbekken
- Eco-corrider
- Ontharding
- Zone Bufferlocatie
- GT: K-projecten (bron: PIDPA)
- GT: K-projecten - projecten (bron: PIDPA)
- Leidingen BT (bron: PIDPA)
- AARD_WATER
- Regenwater
- DWA, Gemengd, Andere
- Signaalgebieden (bron: VMM)
- Open watervoorziening en reservoirs
- Open Bekken
- Reservoir

WMS Signaalgebieden VMM

Type

Bouwwijze opgraving

Verscherpte waterloos

Tuizichting:
- keuze voor infiltratie zonder overloop waar goed infiltrerbaar
- keuze voor infiltratie met overloop waar matig infiltrerbaar
- keuze voor buffering met vertraagde afvoer, zeker in gebied waar waterlopen kritiek zijn
- buffering voor een kritiek waterloopgebied kan ook in operationele bekken of in één buffervoorziening (waarvoor een aantal voorstellen zijn gedaan)
- meer de bodemreële oriëntatie is, dient verder infiltratieonderzoek duidelijkheid te verschaffen



BOOM



Opdracht: Hemelwater-droogteplan

Uitgave	Datum	Omschrijving
A	17/05/2024	Revisie 00
B	15/07/2024	Revisie 01

Overzichtsplan 07c Ruimte voor water met ortho

Datum: 15/07/2024 Schaal: 1:65.307 Project-nr.: K-23-048

Nota: Signaalgebieden vormen op heden een actuele bufferlocatie voor oppervlaktewater vanuit de waterloop. Bij eventuele ontwikkeling van deze gebieden, kan – naast aandacht voor hun huidige functie als buffer voor waterlopen – bijkomend ook onderzocht worden of er in deze gebieden ook voor stedelijk hemelwater extra buffering kan worden voorzien. Het is evident dat buffering voor waterlopen altijd de prioriteit krijgt.